





VALVOLA TERMOSTATICA • THERMOSTATIC RADIATOR VALVE ROBINET THERMOSTATIQUE • THERMOSTAT - VENTIL VÁLVULA TERMOSTÁTICA • THERMOSTAATKRAAN

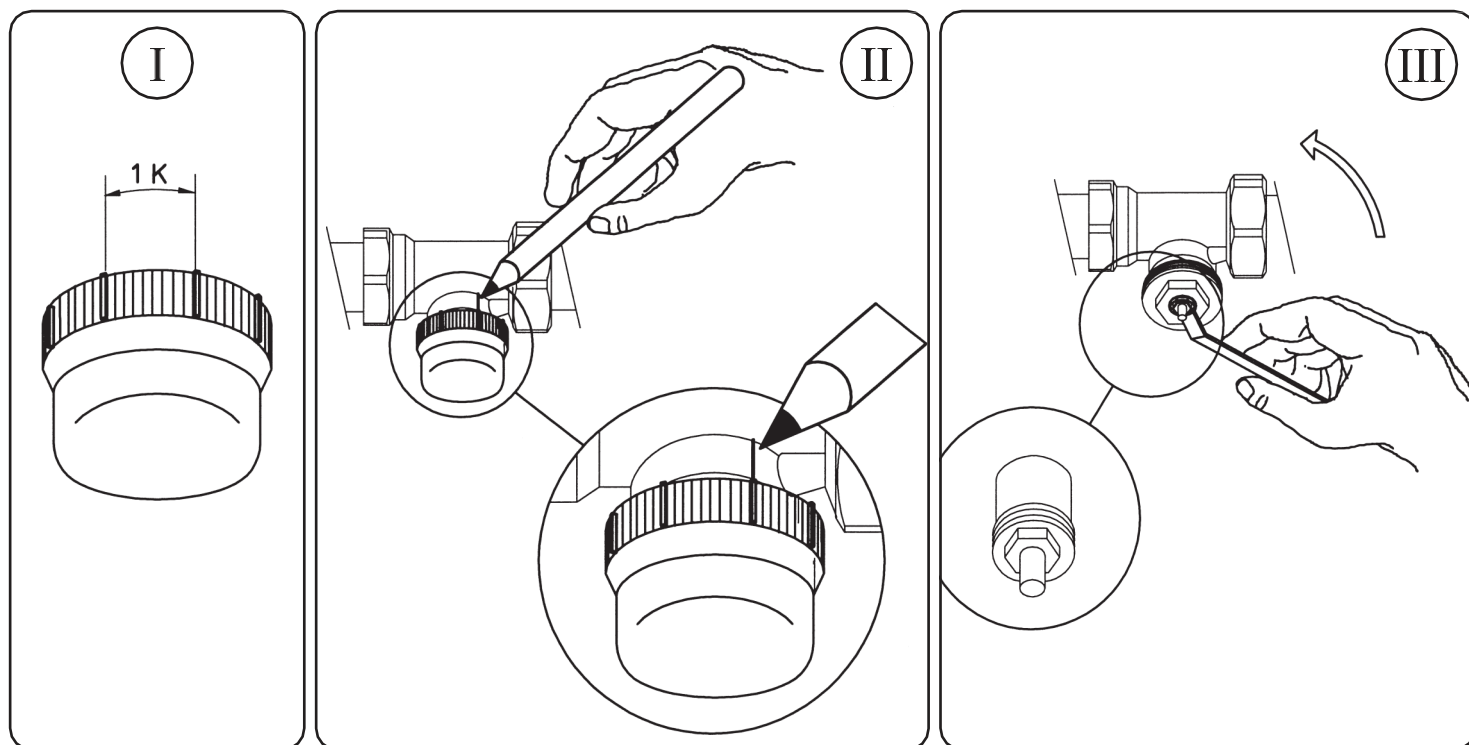

F I V T T

ART. VS2101 ART. VS2102 + T5005		qmN (kg/h)	kv ₁ (Δt= -1K)	kv ₂ (Δt= -2K)	kvs (qm max)	a
 D: 0,30 K	DN10	200±10%	0.35	0.63	1.20	0.72
	DN15					
	DN20					

ART. VD2101-VS2102 ART. VD2103*/5*-VS2104*/6* + T3000 + T4000 + T5000		D: 0,25 K	qmN (kg/h)	kv ₁ (Δt= -1K)	kv ₂ (Δt= -2K)	kvs (qm max)	a
	DN10	200±10%	0.35	0.63	1.20	0.72	
	DN15						
	DN20						

* Attacco non incluso nell'Annex A dell'EN 215:2019 / Connection not included in the Annex A of EN 215:2019
Attache n'est pas mentionnée dans l'Annexe de EN 215:2019 / Ausschließl. Verbindungsrohr (nicht in der Anlage "A" EN 215:2019)
Rosca no incluida en el Annex A del EN 215:2019 / Schroefdraad niet inbegrepen in Annex A van 215:2019

TERMOSTATISKĀ RADIATORA

VĀRSTA DARBĪBAS FUNKCIJAS

Maksimālais statiskais darba spiediens: 10 bāri
Maksimālā darba temperatūra: 120°C
Maksimālais diferenciālais spiediens: bārs

MANUĀLĀS REGULĒŠANAS VĀKS (FIG. II)

Aizsargā vītņi montāžas laikā ļauj pilnībā

izolēt radiatoru

ļauj nomināli pacelšanas iestatījumu, kas iegūts šādā veidā:


1. Pieskrūvējiet vāku ar roku līdz mehāniskajai pieturai
2. Uz vārsta korpusa iezīmē atskaites līniju saskaņā ar vienu no vāka gradācijām
3. Atskrūvējiet vāciņu ar 4 gradācijām

STUBLĀJA BLĪVĒJUMS (lii attēls)

Udensnecaurlaidīgo sistēmu var viegli nomainīt, neiztukšojot instalāciju:

1. Vienkārši atskrūvējiet sešstūra uzgriezni ar gredzena atslēgu (8 mm) un pilnībā nomainiet to ar nerūsējošā tērauda kātu.
2. Atskrūvējiet uzgriezni aizvēršanas pozīcijā.

Uzņēmuma identifikācijas numurs: 50

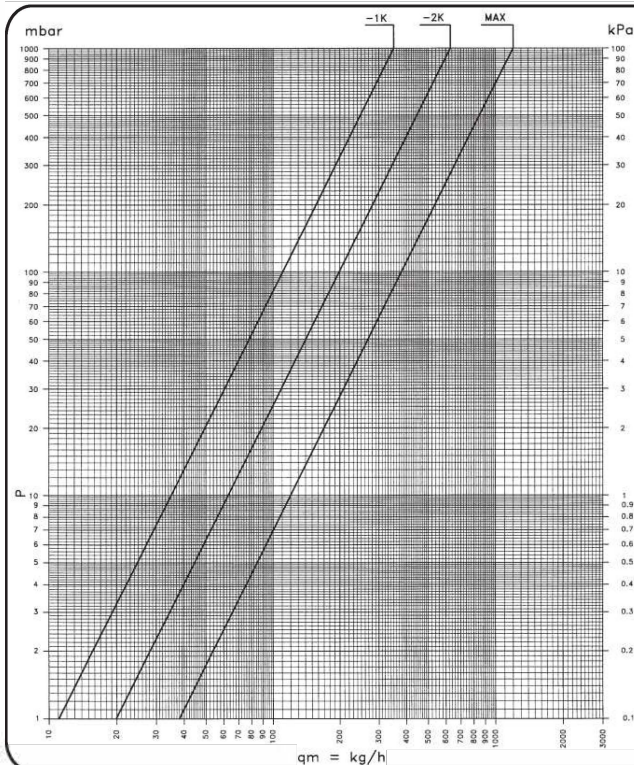

DNIO -15 -20

Art. VD2I0I
Art. VS2I02

> +TSOOS

Art. VD2I0I/3*/5*
Art. VS2I02/4*/6*

> +T3000
+TS000
+T4000

* Attacco non incluso nell'Annex A dell'EN 215:2019 / Connection not included in the Annex A of EN 215:2019
Attache n'est pas mentionnée dans l'Annexe de EN 215:2019 / Ausschlieflich Verbindungsrohr (nicht in der Anlage "A" EN 215:2019)
Rosca no incluida en el Annex A del EN 215:2019 / Schroefdraad niet inbegrepen in Annex A a van 215:2019