




028

VALVOLA TERMOSTATICA CON PRE-REGOLAZIONE - SERIE N
TERMOSTATISKAIS VĀRSTS AR IEPRIEKŠĒJU IESTATĪŠANU -
SERIES N VANNE THERMOSTATIQUE AVEC PRE-REGLAGE -
SERIE N THERMOSTAT-VENTIL MIT VOREINSTELLUNG - SERIE N
VÁLVULA TERMOSTÁTICA CON PRE-REGULACIÓN - SERIE N
THERMOSTATISCHE KRAAN MET VOORREGELING - SERIE N

MÄKSALA VD2101N + T3000
MÄKSALA VD2103N*/5N* +
T5000




D: 0,25 K


Pp	qmN (kg/h)	kv ₁ (Δt=-1K)	kv ₂ (Δt=-2K)	Maksimāl ais qm (kg/h)	a
DN15	6	180 ±10%	0.35	270	0.51
	5	155 ±10%	0.32	210	0.41
	4	115 ±15%	0.27	130	0.19
DN20	3	90 ±15%	0.25	95	0.09
	2	60 ±20%	0.17	60	0
	1	30 ±40%	0.09	30	0

* Attacco non incluso nell'Annex A dell'EN 15 20 19 / Connection not included in the Annex A of EN 15 20 19 / Attache n'est pas mentionnée dans l'Annexe de EN 15 20 19 / Ausschließlich Verbindungsrohr (nicht in der Anlage 'A' EN 15 20 19 gemäß) / Rosca no incluida en el Annex A del EN 15 20 19 / Schroefdraad niet inbegrepen in Annex A van 215:2019


DN 15 - DN 20

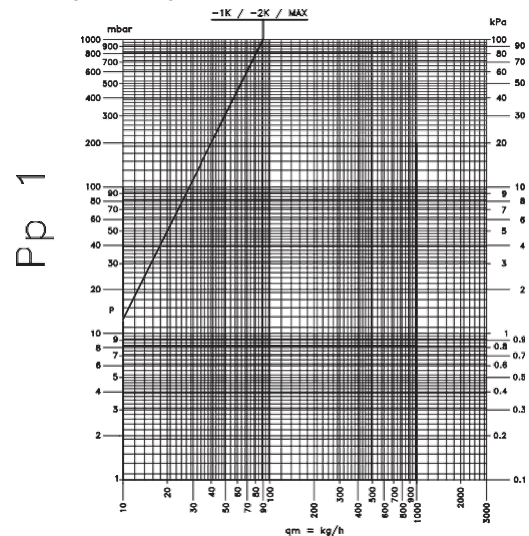


DN 15 - DN 20

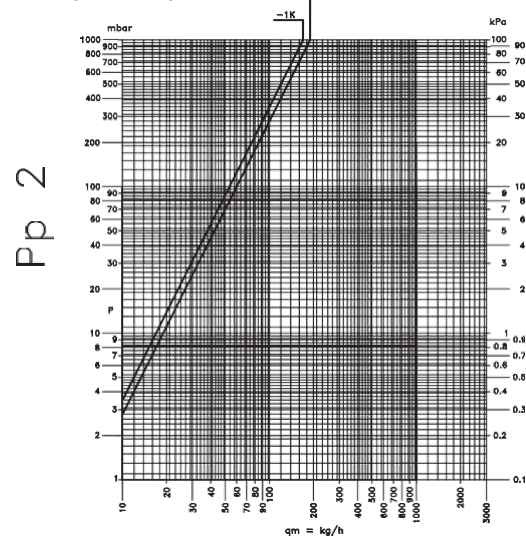


DN 15 - DN 20

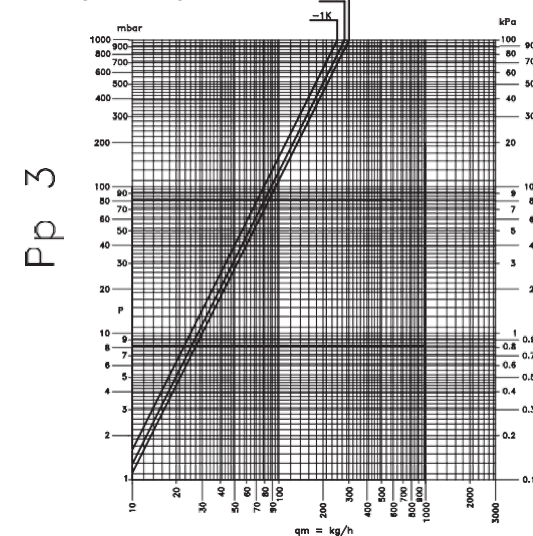


DN 15 - DN 20


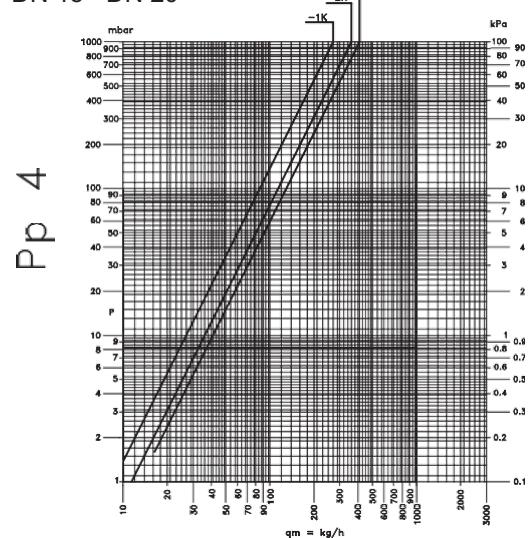


DN 15 - DN 20

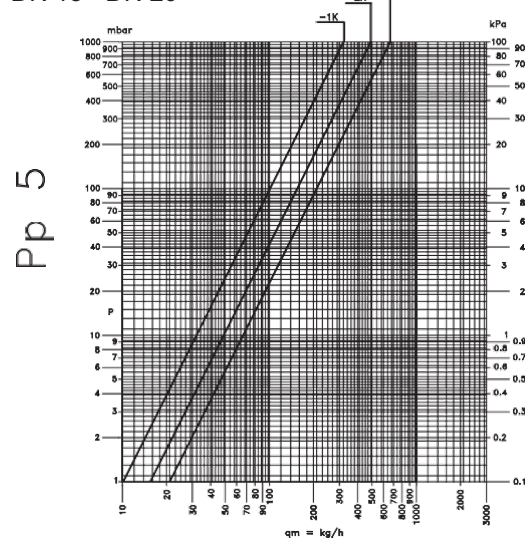

DN 15 - DN 20

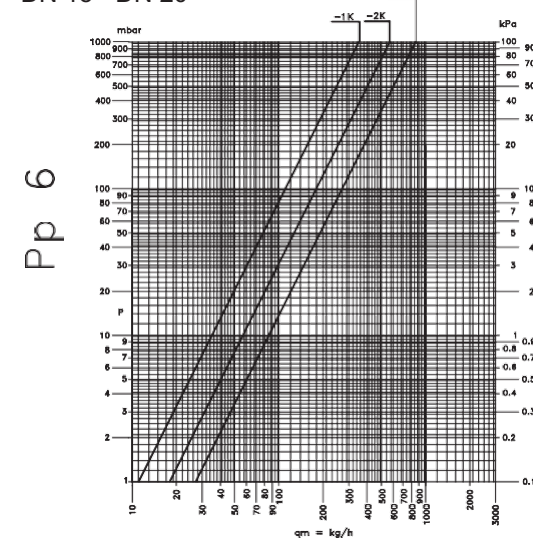

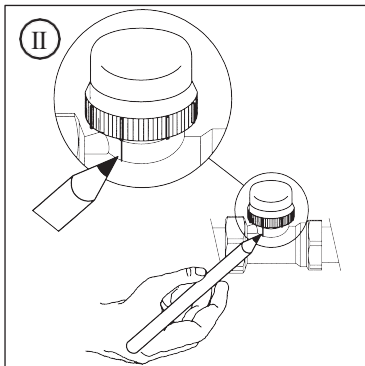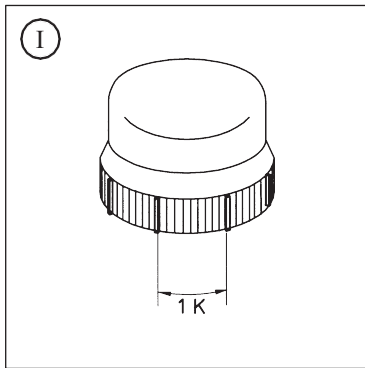

TERMOSTATISKAIS VĀRSTS AR IEPRIEKŠĒJU IESTATĪŠANU - N SĒRIJA

DARBĪBAS FUNKCIJAS

Maksimālais statiskais darba spiediens: 10 bārs
 Maksimālā darba temperatūra: 120°C
 Maksimālais diferenciālais spiediens: 1 bārs

MANUĀLĀS REGULĒŠANAS VĀKS (ATT. II)

Aizsargā vītņi montāžas laikā ļauj pilnībā izolēt radiatoru

Pieļauj nominālo pacēluma iestatījumu, ko iegūst šādā veidā:

- 1- Pieskrūvējiet vāku ar roku līdz mehāniskajai pieturai
- 2- Uz vārsta korpusa iezīmē atskaites līniju saskaņā ar vienu no vāka gradācijām
- 3- Atskrūvējiet vāciņu ar 4 gradācijām

STUBLĀJA BLĪVĒJUMS (ATT. III)

Ūdensnecaurlaidīgo sistēmu var viegli nomainīt, neiztukšojot instalāciju:

- 1- Vienkārši atskrūvējiet sešstūra uzgriezni ar gredzena atslēgu (8 mm) un pilnībā nomainiet to ar nerūsējošā tērauda kātu.
- 2- Ieskrūvējiet uzgriezni aizvēršanas stāvoklī.

KV IEPRIEKŠĒJA IESTATĪŠANA (ATT. IV)

Ļauj iepriekš iestatīt plūsmu:

Izmantojiet uzgriežņu atslēgu (13 mm), lai iestatītu indeksu vienam no cipariem (selektoru nevar novietot starp diviem cipariem)

Uzgriežņa identifikācijas numurs: 50

