

4 ceļu sadalītāji divcauruļu sistēmām art. DB 14xx



4 ceļu sadalītāju DB 14xx var uzstādīt uz radiatora apakšējā savienojuma divcauruļu sistēmās. Aizvars ļauj izslēgt apkures korpusu no ķēdes un, ja nepieciešams, to līdzsvarot. Šī darbība ir iespējama visos izplatītāju modeļos, kad augšējais vārsts ir aizvērts. Pieejams ar grīdas vai sienas izeju.


TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Maksimālā darba temperatūra: 120 °C
Maksimālais darba spiediens: 10 bar

MATERIĀLI

Misiņa detaļas: CW617N
O-gredzeni: peroksīds EPDM
Lockshield spraudņa blīve: blīves materiāls bez azbesta

GALVENĀS SASTĀVDAĻAS

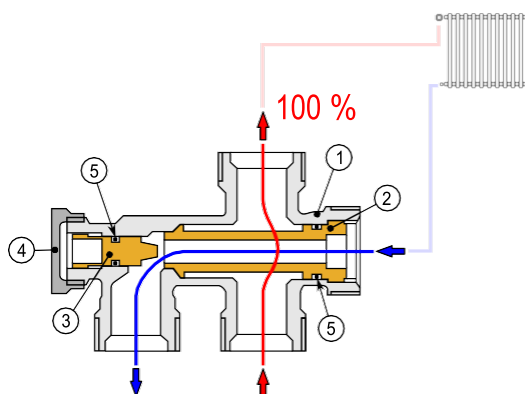


Divu cauruļu sistēma

1. Izplatītāja struktūra
2. Iekšējais kanāls atgriešanās plūsmai
3. Obturators apkures ķermeņa izslēgšanai
4. Spraudnis ar blīvi
5. Blīvēšanas o-gredzeni


□ IZMĒRI

4 ceļu sadalītājs divu cauruļu sistēmām ar grīdas izejām un vara cauruļu savienojumiem

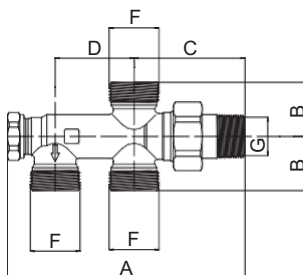

ART.	KODS	IZMĒRS	A	B	C	D	F	G
DB 1403	500311	M24×1.5	114	26	53.5	38	M24×1.5	1/2"
DB 1405	500381	EK	114	26	53.5	38	3/4"	1/2"



4 ceļu sadalītājs divcauruļu sistēmām ar sienas izejām un vara cauruļu savienojumiem

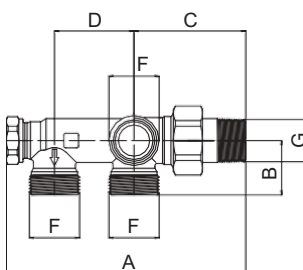

ART.	KODS	IZMĒRS	A	B	C	D	F	G
DB 1404	500312	M24×1.5	114	26	53.5	38	M24×1.5	1/2"
DB 1406	500395	EK	114	26	53.5	38	3/4"	1/2"

□ HIDRAULISKĀS ĪPAŠĪBAS

DB 1403 - DB 1405 - DB 1404 - DB 1406

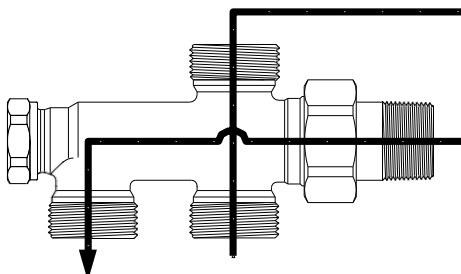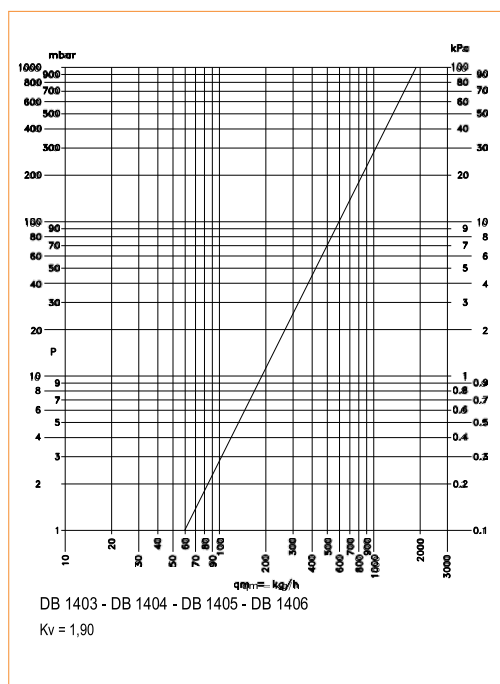


□ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Uzstādīšana


Uzstādiet izplatītāju, kā parādīts 1.a attēlā, un izpildiet tālāk sniegtos norādījumus:

1. Pievienojiet izplatītāju piegādes un atgriešanas caurulēm;
2. Pēc vārsta atgriešanās stiprinājuma noņemšanas cieši pieskrūvējiet to radiatora atgriešanās savienojumam;
3. Pievienojiet izplatītāju radiatoram, pieskrūvējot uzgriezni un realizējot

blīvējumu. Darba plūsmas stāvoklis ir parādīts 1.b attēlā.

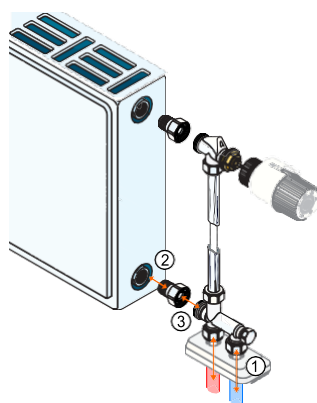

a)




b)

1. attēls: Izplatītāja savienojums.

□ PIEZĪMES

Divcauruļu sadalītājus var identificēt pēc skaitļa "1", kas iespiests uz detaļas korpusa, kā norādīts 2. attēlā.

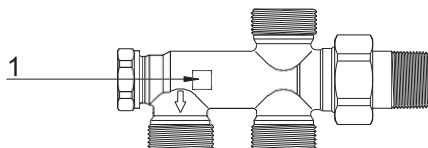

2. attēls: Misiņa korpusa atšķirības zīme.

□ AKSESUĀRI



ADI 01. Hromēta tērauda caurule, 15 diametrs.

I.V.A.R. S.p.A.
Via IV Novembre 181
25080 Prevalle (BS)
Tālr. +39 030 68028
Fakss +39 030 6801329
www.ivar.eu - info@ivar.eu

I.V.A.R. S.p.A. patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma veikt uzlabojumus un izmaiņas produktos un attiecīgajā dokumentācijā. Visas tiesības aizsargātas. Reproducēšana, pat daļēja, ir aizliegta bez iepriekšējas autortiesību īpašnieka atļaujas.