



HYDROS 200 regulatora pieslēguma shēmas apkures iekārtām

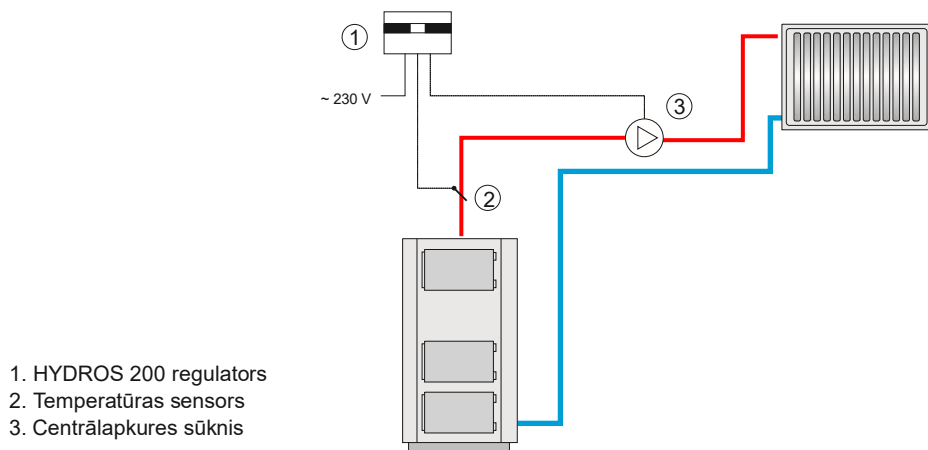


Zīm. 1 Piemērs apkures sistēmai ar kontrolieri HYDROS 200 bez izslēgšanas un aizsardzības ierīcēm. Tas neaizstāj ekspertu projektēšanu uz vietas

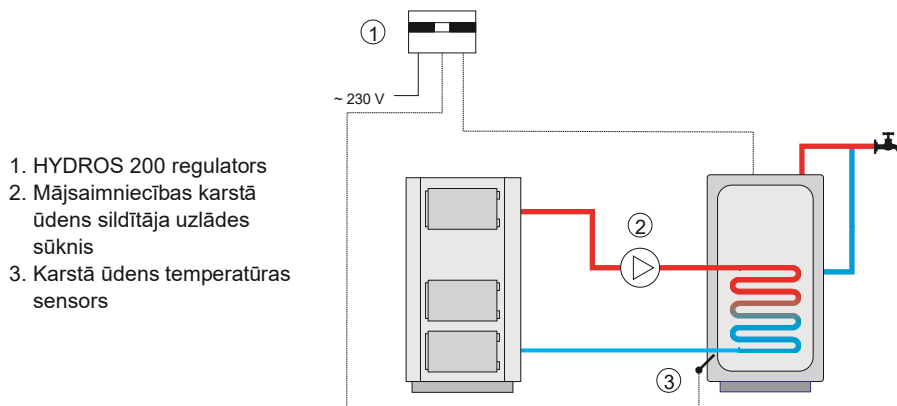

Zīm. 2 Regulatora paraugs uzstādīšanai ar karstā ūdens sildītāja uzlādes sūkni

1. HYDROS 200 regulators
2. Cirkulācijas sūknis
3. Cirkulācijas temperatūras sensors

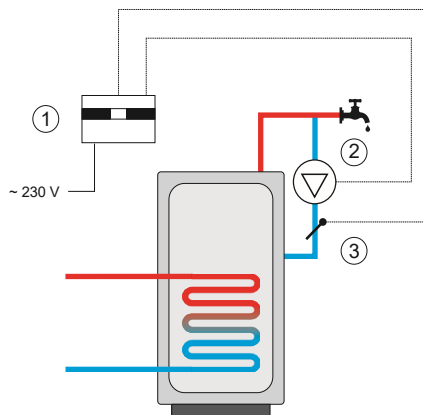

Zīm. 3 Regulatora paraugs savienojums ar karstā ūdens