

Manuālais gaisa ventilācijas vārsts art. AC 625M

Manuālo gaisa ventilācijas vārstu sērijas AC 625M tiek izmantoti normālas darbības laikā, lai izvadītu apkures korpusā iesprostoto gaisu, kas var izraisīt nevienmērīgu sildīšanas spēju radiatora augšējā daļā un radīt trokšņa problēmas. Pieejams ar 1/4", 3/8" vai 1/2" savienojumu.




TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Maksimālā šķidruma temperatūra: 90 °C
Maksimālais šķidruma spiediens: 10 bar

MATERIĀLI

Korpuss: niķelēts CW617N misiņš
Gredzens: PTFE
Poga: balti sveķi

IZMĒRI

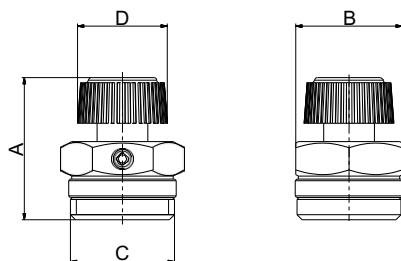

ART.	KODS	A	B	C	D
AC 625M	500954M	25-28	CH13	1/4"	ø17.5
AC 625M	500674M	25-28	CH21	1/2"	ø17.5
AC 625M	500675M	25-28	CH17	3/8"	ø17.5

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Uzstādīšana

Uzstādiet gaisa ventilācijas vārstu apkures korpusa augšpusē, pretī karstā šķidruma ieplūdei radiatorā.

Gaisa atvere

Izvadīšana jāveic ar cirkulējošu ūdeni: tādēļ regulēšanas vārstam pirms ieplūdes atveres un slēdzenes aizsargam aiz izejas jābūt atvērtam. Lai realizētu gaisa asiņošanu, pagrieziet sveķu pogu atvērtu un pagaidiet, līdz nepārtraukta plūsma

Izplūdes atverē tiek novērots ūdens bez gaisa. Pēc tam aizveriet pogu, pagriežot to pulksteņrādītāja virzienā.

I.V.A.R. S.p.A.
Via IV Novembre 181
25080 Prevalle (BS)
Tālr. +39 030 68028
Fakss +39 030 6801329
www.ivar.eu - info@ivar.eu

I.V.A.R. S.p.A. patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma veikt uzlabojumus un izmaiņas produktos un attiecīgajā dokumentācijā. Visas tiesības aizsargātas. Reproducēšana, pat daļēja, ir aizliegta bez iepriekšējas autortiesību īpašnieka atļaujas.