


Siltās grīdas termo bloks TCB-3

DATI PAR PRODUKTU

Apraksts

TCB-3 izmanto individuālai telpas temperatūras regulēšanai un atgaitas temperatūras maksimālai ierobežošanai ar, piemēram, kombinētām grīdas/radiatora apsildes sistēmām. TCB-3 izmanto arī sienas apkures sistēmās.


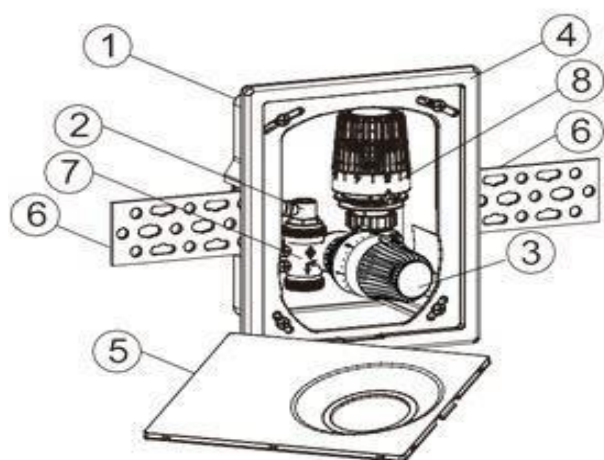


- 1.Iebūvējumā kārbā
- 2.Gaisa vārsts
- 3.Termostatiskā TF-6 (telpas termostats)
- 4.Rāmis
- 5.Priekšējais pārsegs
- 6.Fiksēšanas kronšteins
- 7.Metāla vārstu korpus
- 8.Atgriešanās temperatūras ierobežotājs TF-23

Specifika

Temperatūras diapazons (TF-6)	Temperatūras diapazons (TF-23)	Max.pieļaujamais spiediens	Max. pieļaujamais diferenciālais spiediens	Uztādīšanas dziļums	Savienojuma izmērs	Kvs
6~28 °C	10~50 °C	1.0 MPa	0.1 MPa	(62)mm	G 3/4"	1.35

Izmēri

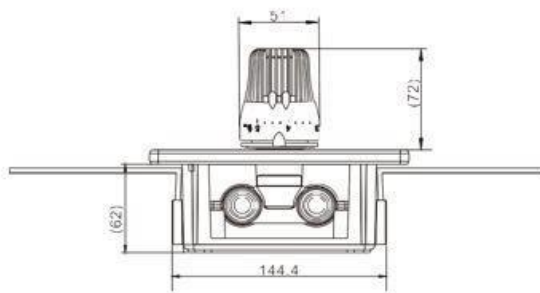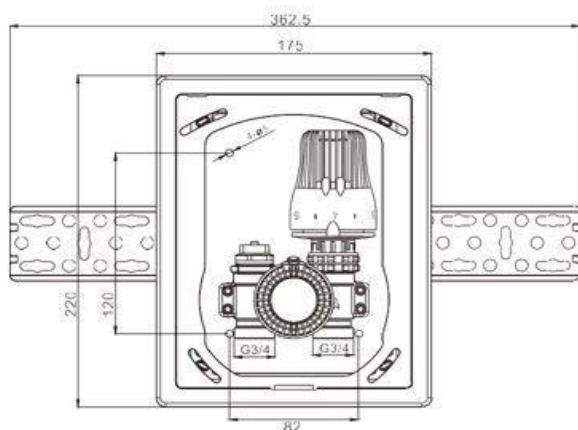

TCB-3 informācija

Plānošana

- Visu Multibox modeļiem, nodrošinātāt lai sistēmu piegādi temperatūra ir piemērota iestatīšanai grīdas apkures sistēma.
- Visi Multibox modeļi ir savienojumi ar atpakaļgaitas cauruli grīdas apkures cilpas beigās
- Pievērsiet uzmanību plūsmas virzienam(sk. Piemēri lietošanai)
- Atkarībā no cauruļvada spiediena zuduma, visi Multibox modeļi ir piemēroti apkures zonai līdz aptuveni 20m².
- Garums 12mm iekšējā diametra caurulei jebkurā sildīšanas ķēdē nedrīkst pārsniegt 100m.
- Apkures zonām >20m² / caurules garums >100m, būtu jāizmanto T-gabals, lai izveidotu savienojumu divām vienlīdz garas sildīšanas ķēdes, uz Multibox.
- Lai nodrošinātu zema trokšņa sistēmas darbību, diferenciālais spiediens vārstā nedrīkst pārsniegt 0.2bar.
- Grīdas apkures cauruļvadi uz grīdas segumiem jāgulda spirālveidīgi.
- Vērtības iestatīšana RTL nedrīkst būt zem apkārtējās temperatūras-pretējā gadījumā, tas netiek atvērts.

