


Siltās grīdas termo bloks TCB-4

DATI PAR PRODUKTU

Apraksts

TCB-4 izmanto individuālai telpas temperatūras regulēšanai, piemēram, grīdas apsildes sistēmām saistībā ar zemas temperatūras apkures sistēmām. Atsevišķu telpas temperatūru regulē telpu termostati, kas saistīti ar izpildmehānismu 220V (NC). TCB-4 izmanto arī sienas apkures sistēmās.


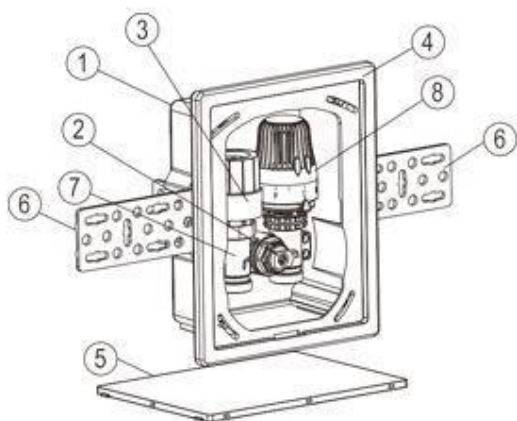


1. Iebūvējamā kārbā
2. Gaisa vārsts
3. Elektriskais izpildmehānisms DF-110E vai citi tipi
4. Rāmis
5. Priekšējais pārsegs
6. Fiksēšanas kronšteins
7. Metāla vārstu korpuss
8. Atgriešanās temperatūras ierobežotājs TF-23

Specifika

Temperatūras diapazons (TF-23)	DF-110E 220v(NC)	Max. pieļaujamais spiediens	Max. pieļaujamais diferenciālais spiediens	Uzstādīšanas dziļums	Savienojuma izmērs	Kvs
10~50 °C		1.0 MPa	0.1 MPa	(62)mm	G 3/4"	1.35

Izmēri

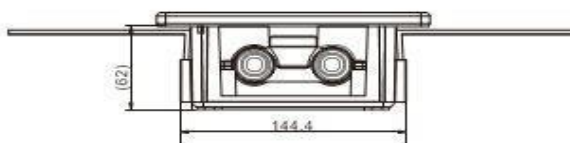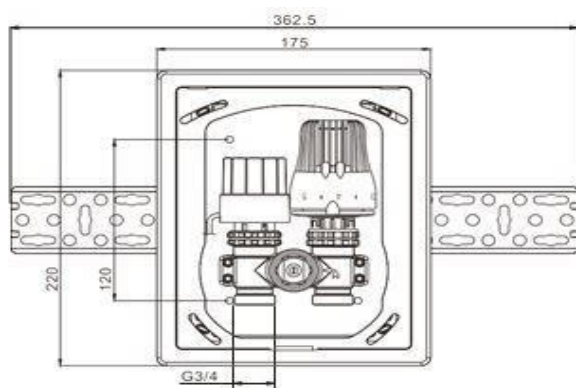

TCB-4 informācija

Plānošana

- Visu Multibox modeļiem, nodrošināt lai sistēmu piegādi temperatūra ir piemērota iestatīšanai grīdas apkures sistēma.
- Visi Multibox modeļi ir savienojumi ar atpakaļgaitas cauruli grīdas apkures cilpas beigās
- Pievērsiet uzmanību plūsmas virzienam(sk. Piemēri lietošanai)
- Atkarībā no cauruļvada spiediena zuduma, visi Multibox modeļi ir piemēroti apkures zonai līdz aptuveni 20m².
- Garums 12mm iekšējā diametra caurulei jebkurā sildīšanas ķēdē nedrīkst pārsniegt 100m.
- Apkures zonām >20m² / caurules garums >100m, būtu jāizmanto T-gabals, lai izveidotu savienojumu divām vienlīdz garas sildīšanas ķēdes, uz Multibox.
- Lai nodrošinātu zema trokšņa sistēmas darbību, diferenciālais spiediens vārstā nedrīkst pārsniegt 0.2bar.
- Grīdas apkures cauruļvadi uz grīdas segumiem jāgulda spirālveidīgi.
- Vērtības iestatīšana RTL nedrīkst būt zem apkārtējās temperatūras-pretējā gadījumā, tas netiek atvērts.

