

Termostatiskie vārsti viencauruļu sistēmām art. VM 1303

Vārstus VM 1303 viencauruļu sistēmām var darbināt ar manuālo pogu, kas ļauj pilnībā izolēt sildīšanas korpusu un regulēt plūsmu no 0 līdz 100 % ar zemu spiediena kritumu. Darbinoties ar termostatisko galvu (KMT 1303), sildķermeni var apgādāt par 30 % no kopējās plūsmas ar $\Delta T = 2$ K.



TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Maksimālā šķidruma temperatūra: 100 °C
Maksimālais šķidruma spiediens: 10 bar


T 1000 termostatiskā galva (520170-520171)
Regulēšanas diapazons:
6.5 ÷ 27.5 °C Histēze: 0.65 K
Reakcijas laiks (Z): 22 min
Ūdens temperatūras efekts (W): 1,2 K
Siltuma elementa nemainīguma diapazons: -
15 ÷ +50 °C iespēja ierobežot un bloķēt
iestatījumu. Starpposma iestatījums ir "3".

MATERIĀLI

Vārsta korpus un piederumi: niķelēts CW617N misiņš
Citas misiņa daļas: CW617N
Galvas vārpsta: AISI 316L
Gumijas blīvējuma daļas: peroksīds EPDM
Caurule: melna PA 6
Aizsargvāciņš (kods 520172-520173): ABS

T 1000 termostatiskā galva (kods 520170-520171)
Poga un korpus: ABS
Gredzena uzgrieznis:
CW617N misiņš
Vaska izplešanās termostats


IZMĒRI

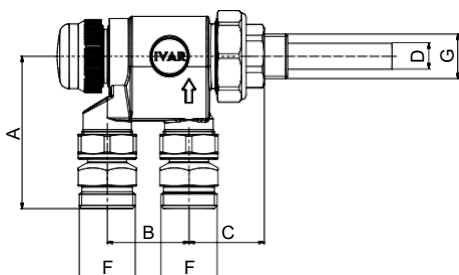


ART.	KODS	IZMĒRS	T 1000	A	B	C	D	F	G
VM 1303	520172	DN 15		70.5	38	35	12	EK	G 1/2"
VM 1303	520173	DN 20		70.5	38	35	16	EK	G 3/4"
KMT 1303	520170	DN 15	□	70.5	38	35	12	EK	G 1/2"
KMT 1303	520171	DN 20	□	70.5	38	35	16	EK	G 3/4"

□ HIDRAULISKĀS ĪPAŠĪBAS

Manuāli darbināms vārsts

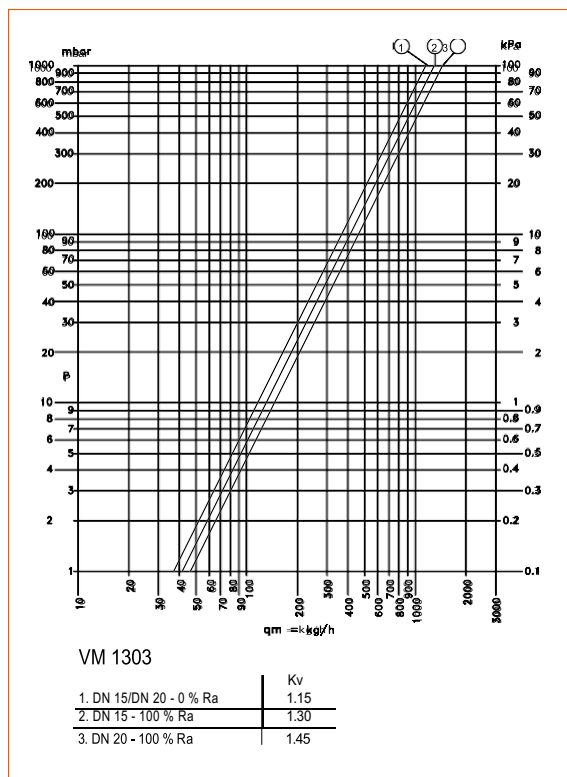


Vārsts, ko darbina termostatiskā galva T 1000 ($\Delta T = 2$ K)

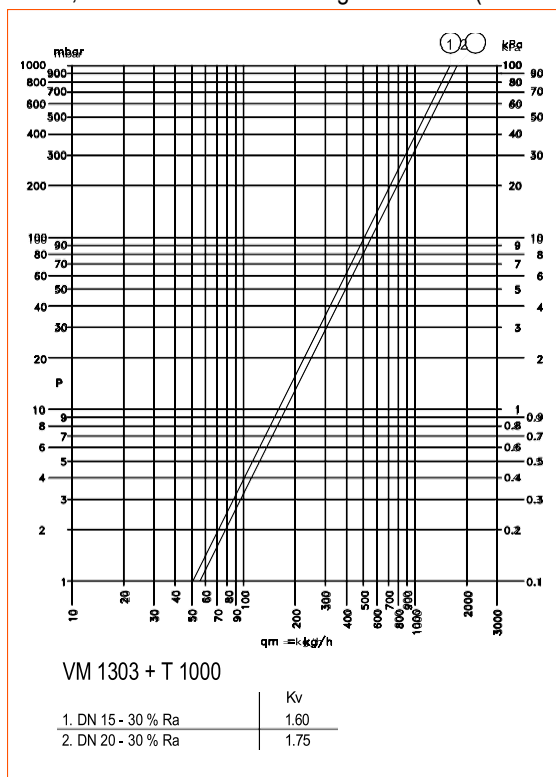


Ra = plūsmas procentuālais daudzums līdz radiatoram.

□ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Vārstus VM 1303 viencauruļu sistēmām var darbināt ar manuālo pogu, kas ļauj pilnībā izolēt apkures korpusu un regulēt plūsmu no 0 līdz 100 % ar zemiem spiediena kritumiem (1.a att.). Darbinoties ar termostātisko galvu (KMT 1303), sildīšanas korpusu var apgādāt par 30 % no kopējās plūsmas ar $\Delta T = 2$ K (1.b attēls).

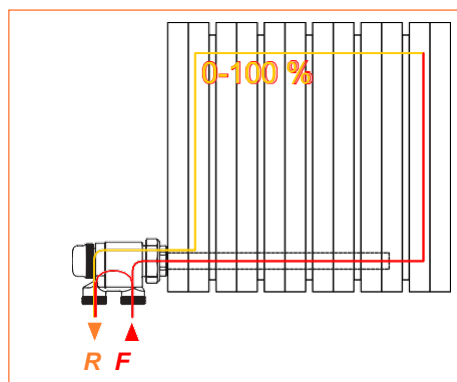

(a) VM 1303 vārsta darbība ar manuālo galvu.

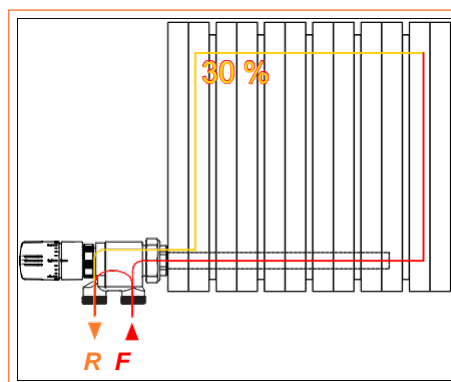

(b) KMT 1303 vārsta darbība ar termostātisko galvu ($\Delta T = 2$ K).

1. attēls: VM 1303 / KMT 1303 darba apstākļi (F: padeves plūsma; R: piegādes atgriešanās).

VM 1303 / KMT 1303 vārstu izmantošana neļauj apgriezt plūsmas virzienu: lūdzu, pievērsiet uzmanību bultiņai, kas uzspiesta

ķermenis, lai realizētu pareizu savienojumu. Lai nodrošinātu efektīvāku cirkulāciju caur radiatoru, plastmasas cauruli ieteicams pagarināt ar atbilstoša diametra cauruli, lai kopējais garums būtu vienāds ar radiatora garumu mīnus 5-10 cm.

I.V.A.R. S.p.A.

Via IV Novembre, 181

25080 Prevalle (BS) – ITĀLIJA

T. +39 030 68028 – F. +39 030 6801329

info@ivar-group.com – www.ivar-group.com

I.V.A.R. S.p.A. patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma veikt uzlabojumus un izmaiņas produktos un attiecīgajā dokumentācijā. Visas tiesības aizsargātas. Reproducēšana, pat daļēja, ir aizliegta bez iepriekšējas autortiesību īpašnieka atļaujas.